


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
1	Stanje vsakega BIOSistema na Zemlji je opredeljeno z osnovnimi 1129 BIOparametri																
2																	
3	Najslabše stanje BIOSistema sem opredelil kot BETA generiran BIOSistem,						To predstavlja tudi najslabšo kakovost HRANE, PIJAČE itd										
4	Najboljše stanje BIOSistema sem opredelil kot ALFA generiran BIOSistem						To predstavlja najboljšo kakovost HRANE, PIJAČE itd...										
5	Osnovno merilno polje je opredeljeno v tabeli D13																
6	Razširjeno merilno polje je opredeljeno v tabeli D33, kjer so predeljeni BIOparametri S21, S26 in S28, ki omogočajo ugotavljanje stanja																
7	genetskega, hormonskega in imunskega sistema ter stanja bolezni telesa in psihe (S14 in S15) ter BK možganskih poškodb, S18.																
8	Status MP1=B096, pomeni smrt v BETA žarku, MP4=A0, najslabše, MP4 do MP32=L384, najboljše, MP33=L384 pomeni smrt v ALFA žarku																
9	Z vidima RELIGIJ sem določil sledečo opredelitev: Pekel predstavlja MP1, Nebesa predstavlja MP33																
10																	
11	D13																
12	Naziv			Najslabša HRANA, brei			OO_večina		OO_zelo malo		OO_BSG						
13	Naslov			drugi proizvajalcev			proizvajalcev		BSG								
14	Datum			17.12.2009			17.12.2009		17.12.2009		17.12.2009						
15	Ura																
16	BIO																
17	Parametri		Status	Meritev		%	Meritev		%	Meritev		%					
18	P15		K=	od -12 do +8		-12	-100,0		8	100,0		8	100,0				
19	P1		D33=S...	24		-100,0		11	100,0		11	100,0		11	100,0		
20	P2		BK temperatura:	42		-100,0		35	0,0		35	0,0		35	0,0		
21	P3		BK Zasvojenost:	42		-100,0		36	0,0		36	0,0		36	0,0		
22	P4		BK nivo zdravja:	1		3,6		33	100,0		33	100,0		33	100,0		
23	P5		BK nivo kriminala:	28		-100,0		0	L384		0	L384		0	L384		
24	MP1		D7	BIO Status		L384		-99,4	A0		0,0		A0	0,0			
25	MP4		D53	BIO Status		A0		0,0		L0	91,7		L384	99,4			
26	MP5			BIO Status		A0		0,0		A0	0,0		B096	14,3			
27	MP6 do MP32			BIO Status		A0		0,0		A0	0,0		A0	0,0			
28						A0		0,0		A0	0,0		A0	0,0			
29	Meritve v osnovnem merilnem polju MP2:																
30	- - ali + +		Št.:	BIOparametri		BK V.		%		BK V.		%		BK V.		%	
31	MP1		1	MP1		L384		-99,4		A0		0,0		A0		0,0	
32	MP2		2	MP2		x		#N/A		x		#N/A		x		#N/A	
33	MP3		3	MP3		x		#N/A		x		#N/A		x		#N/A	
34	MP4		4	MP4		A0		0,0		L0		91,7		L384		99,4	
35	MP5		5	MP5		A0		0,0		A0		0,0		B096		14,3	
36	MP6		6	MP6		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
37	MP7		7	MP7		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
38	MP8		8	MP8		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
39	MP9		9	MP9		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
40	MP10		10	MP10		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
41	MP11		11	MP11		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
42	MP12		12	MP12		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
43	MP13		13	MP13		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
44	MP14		14	MP14		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
45	MP15		15	MP15		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
46	MP16		16	MP16		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
47	MP17		17	MP17		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
48	MP18		18	MP18		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
49	MP19		19	MP19		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
50	MP20		20	MP20		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
51	MP21		21	MP21		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
52	MP22		22	MP22		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
53	MP23		23	MP23		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
54	MP24		24	MP24		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
55	MP25		25	MP25		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
56	MP26		26	MP26		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
57	MP27		27	MP27		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
58	MP28		28	MP28		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
59	MP29		29	MP29		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
60	MP30		30	MP30		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
61	MP31		31	MP31		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
62	MP32		32	MP32		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
63	MP33		33	MP33		A0		0,0		A0		0,0		A0		0,0	
64																	
65	Legenda:			BIOanaliza po slovenski metodi G-ALFA													
66	Meritev			Meritev 1129 BIOparametrov													
67	%			Dosežena procentualna vrednost BIOenergij; + je zdravilna,													
68				- je škodljiva													
69	Opomba			% pomeni doseženo vrednost glede na BIOkibernetko merilno													
70				skalo, kjer nastopajo BK vrednosti od A0 do L384													
71	MP1 do MP32			KAKOVOST vsega blaga, ki je v prodaji, ko uporabimo metode BIOFIZIKE: GA, AP01 do AP33 in BT.													

Diagram kakovosti HRANE, PIJAČE, ZDRAVIL, KOZMETIKE itd, po uporabi metod GA, AP, BT

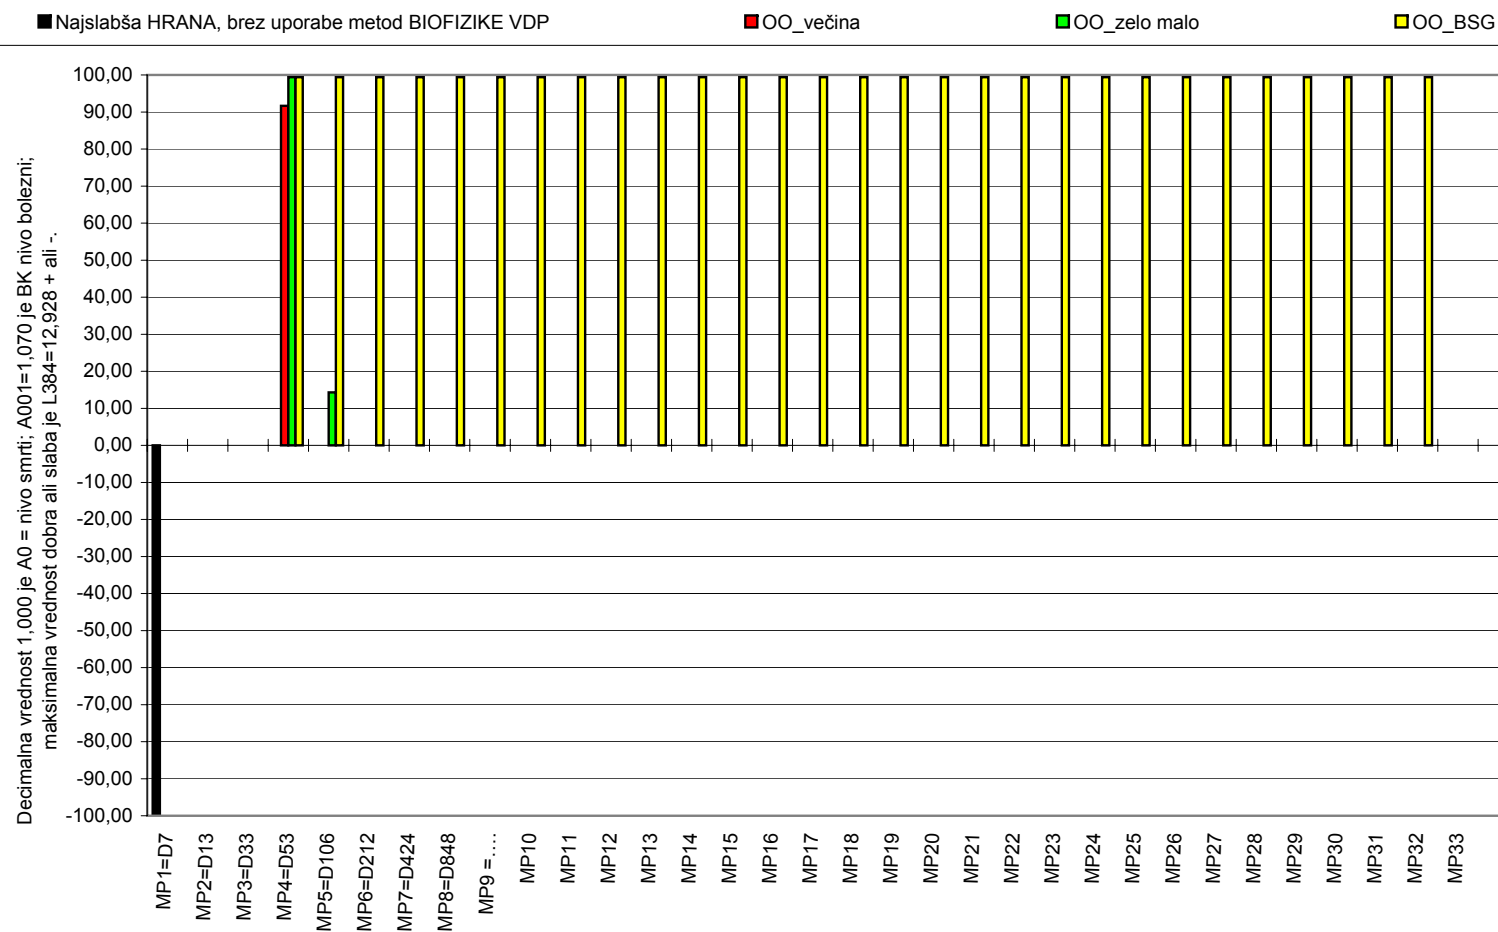

BK STATUS BIOparametrov v merilnih poljih MP1 do MP32. MP1=-L384 predstavlja nivo najslabše kakovosti.